

# BOLETIM TÉCNICO

BT.0053

05.01.96

**Assunto:** Alteração na Carga de Gás / Linha de Sucção

**Modelos:** BRG39 ACA / ECA

**Marca:** Brastemp


Com o objetivo de minimizar o risco de vazamento na solda entre o Evaporador e a Linha de Sucção nos produtos em referência, a partir do número de série *5 OU xxxxxxx*, foi aumentada a ponteira de cobre da Linha de Sucção do lado do Evaporador em 200 mm.

Em função desta alteração a carga de gás R-12, foi aumentada de 85 para 105 gramas.

**Importante:** Para reposição será comercializado apenas a nova linha de sucção, a qual terá o mesmo código da antiga.

Em produtos de série anterior a esta modificação, quando for substituída a Linha de Sucção, aplique a carga de 105 gramas.

Para os demais produtos coloque a carga especificada na plaqueta de identificação.

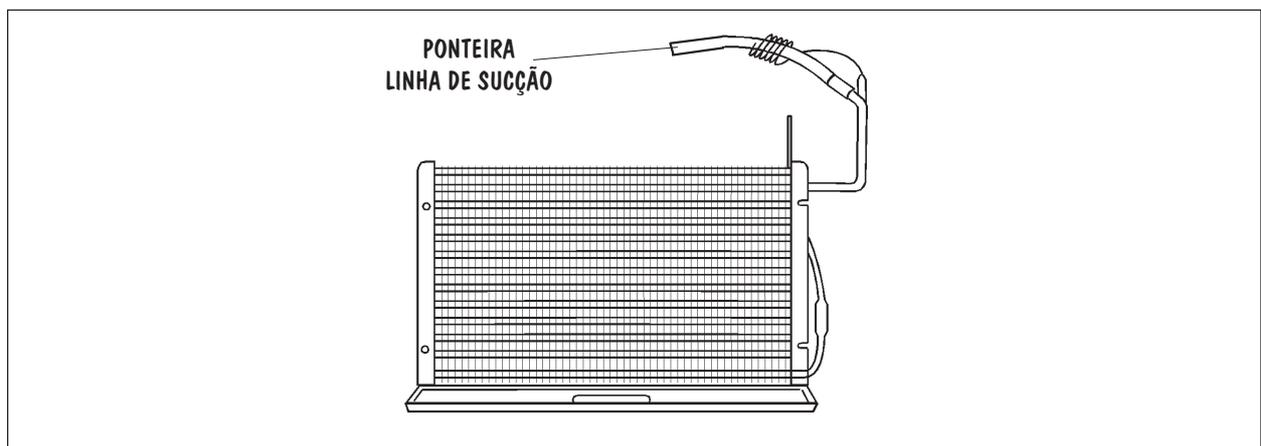

Luiz Carlos M. Teixeira  
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto  
Engenharia de Campo