

**BT 0432**  
**12.02.99**

Assunto: **Novo termostato de Degelo (Bimetal)**  
Modelos: **BRM37A e BRM33A**  
Marca: **Brastemp**

A fim de tornarmos o Sistema de Degelo dos produtos em referência mais robusto, estamos alterando a especificação do Termostato de Degelo (Bimetal) passando a Temperatura de Abertura de 10°C para 15°C, mas a Temperatura de Fechamento permanece a mesma (-06°C).

Em conjunto com esta modificação estamos alterando a Rede Elétrica Principal e incluindo a Rede Elétrica Superior, padronizando assim com o Sistema utilizado nos modelos BRM/BRG43A e CRM42A.

A fim de impossibilitar montagens incorretas, o conector do Bimetal também foi modificado passando a ser idêntico ao utilizado nos modelos BRM/BRG43A e CRM42A. Com isto a partir de fevereiro padronizamos o Bimetal de todos os Novos modelos Frost-Free Brastemp e Consul.

## **1 - PROVIDENCIAS PARA CAMPO**

Para produtos fabricados anteriores a este mês, ou seja, Conector do Bimetal Antigo (ver foto 1 item Anexos) e Rede Elétrica Principal Antiga, sempre que necessário a troca destes componentes, siga as instruções abaixo:

Troca de Bimetal; solicite o "Novo Bimetal" (ver foto 1 item Anexos) e acrescente ao mesmo o "Chicote de Interligação" (ver foto 2 item Anexos), só assim, possibilitará a sua utilização.

<b>ATENÇÃO</b>
----------------

O Bimetal antigo <b>NÃO</b> será mais comercializado.
---

Troca de Gabinete; solicite o Gabinete, ao receber você notará que ele já possui a "Nova Rede Elétrica Pricipal". Para executar a montagem das Conexões Elétricas solicite também a Rede Elétrica Superior e o Adaptador para o Bimetal, desta forma as Conexões poderão ser realizadas normalmente.

Para produtos fabricados após este mês, ou seja, Conector do Bimetal Novo (ver foto 1 item Anexos) e Rede Elétrica Principal Nova, tanto para os casos de troca de Bimetal como Gabinete, basta substitui-los por outro igual, ou seja, componentes com os códigos novos informados no item "Peças de Reposição" deste Boletim.


## 2 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição	BRM33A	BRM37A
32.6000.56.8	Termostato de Degelo (Bimetal)	01	01
32.6000.22.1	Rede Elétrica Superior	01	--
32.6000.57.6	Rede Elétrica Superior	--	01
32.6001.04.8	Chicote de Interligação	01	01


Nota: Os códigos dos Gabinetes de Reposição NÃO foram alterados.

## 3 - ANEXOS


### 3.1 - Foto 1 - Bimetal Antigo / Novo

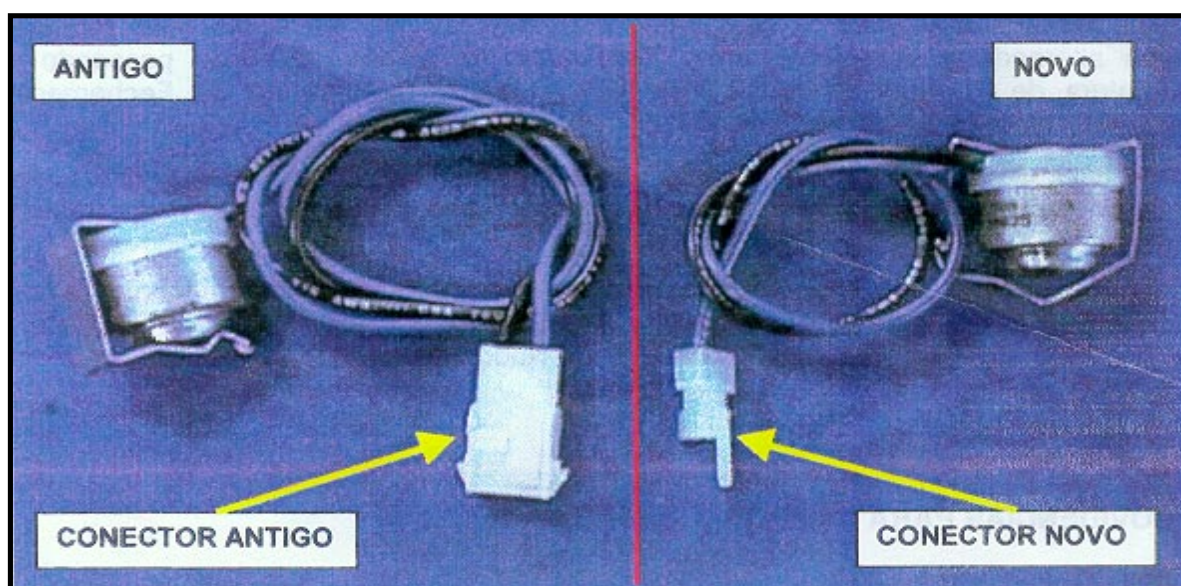

### 3.2 - Foto 2 - Chicote de Interligação

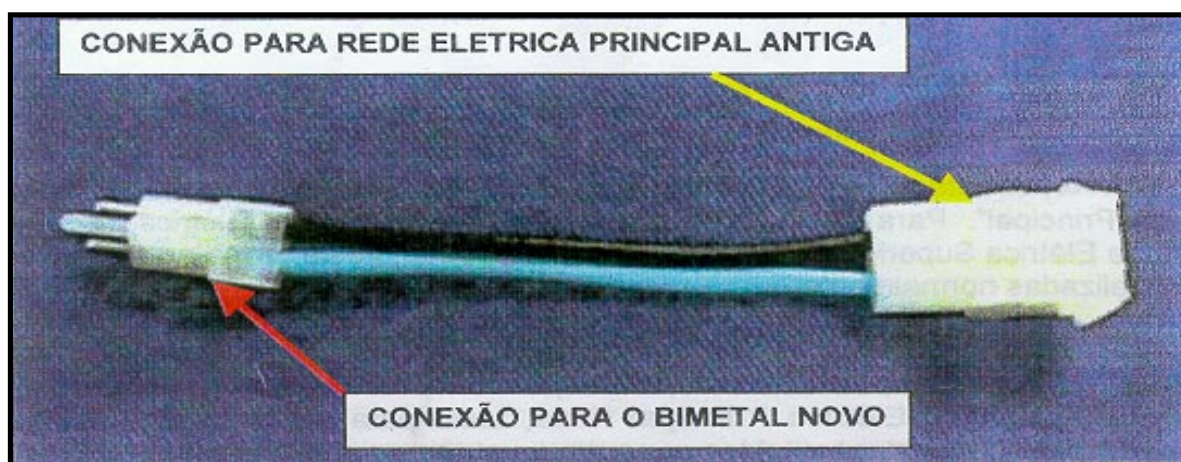

3.2 - Foto 3 - Rede Elétrica Principal / Rede Elétrica Superior

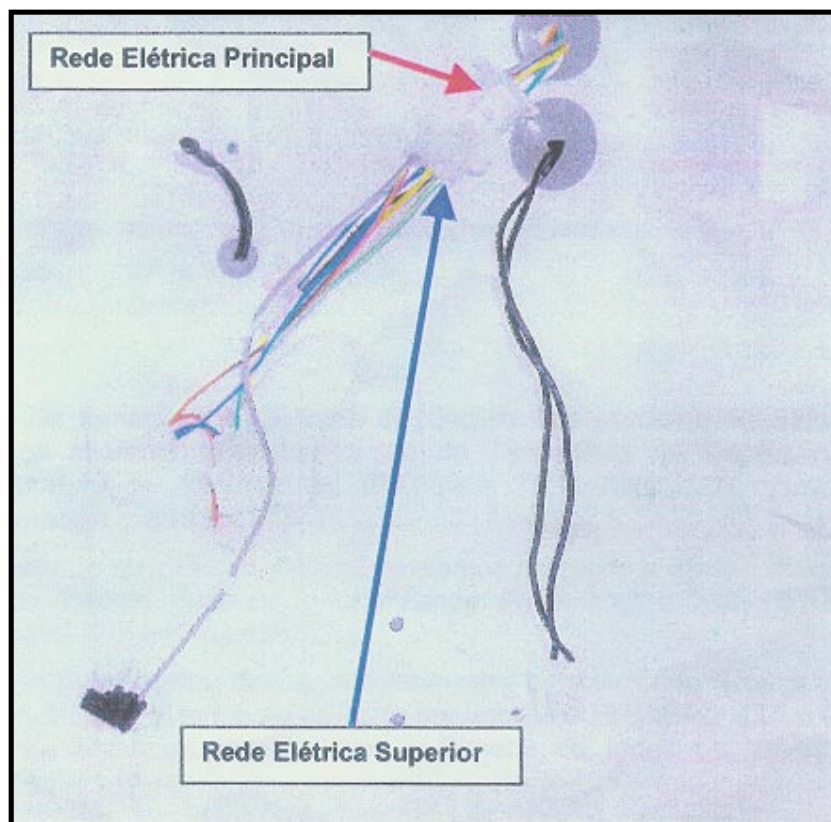

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira  
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz