

BT 0460
20.05.99

Assunto: **Novo Evaporador Primário**
Modelos: **CRD34A/ CRD38A**
Marca: **Consul**

A partir de maio/99, estaremos modificando o Evaporador primário dos modelos em referência a fim de evitar possíveis formações de gelo entre o Defletor e o Evaporador.

Esta modificação, reduz a dimensão do Evaporador fazendo com que ele fique recuado em relação ao Defletor (ver foto 1 – Antigo/ Novo). O aumento desta distancia faz com que o Evaporador receba um menor contato com o ar ambiente quando a porta do Freezer é aberta.

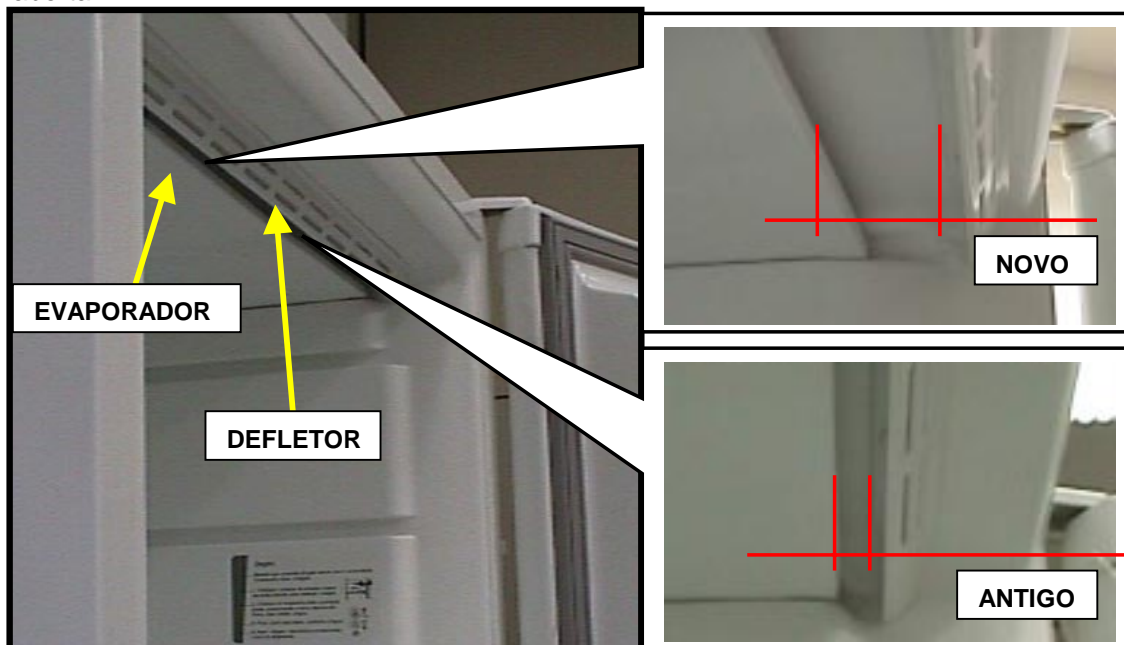


Foto 1

Devido a modificação, o modelo CRD38A teve sua carga de gás alterada passando de 155 para 145g. Para o modelo CRD34A a carga de gás NÃO sofreu alteração, portanto permanece com 130g.

Os códigos dos Evaporadores de Reposição NÃO foram alterados

IMPORTANTE

No caso de TROCA de Evaporador do modelo CRD38A anterior a esta modificação, aplique a nova carga de gás (145 gramas).

Outra modificação feita no Evaporador, foi a eliminação da “Tampa Evaporador”, que passou de peça individual para moldada.



Foto 2

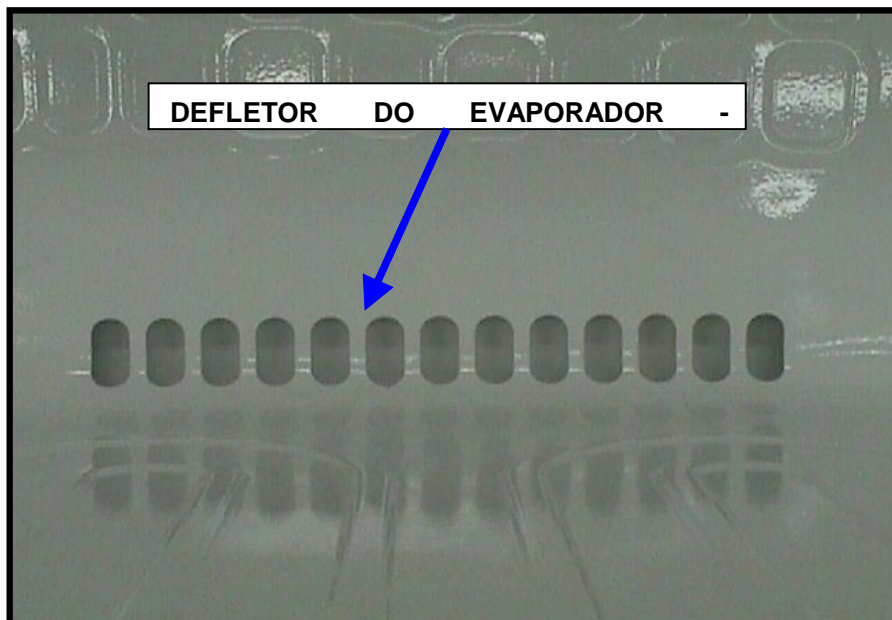


Foto 3

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Gilson Battestin