



BT 0591
22.11.99

Assunto: **Alteração no Recipiente de Evaporação**
Modelos: **BRM / BRN / BRG / BRE / 43A – BRM43X – BRM43P - BRD44A – CRM42A**
Marca: **Brastemp e Consul**

A partir de NOVEMBRO DE 1999, a altura das garras do recipiente de evaporação foi alterada para melhorar o contato do recipiente com o compressor, garantindo assim uma evaporação mais rápida da água proveniente do degelo.

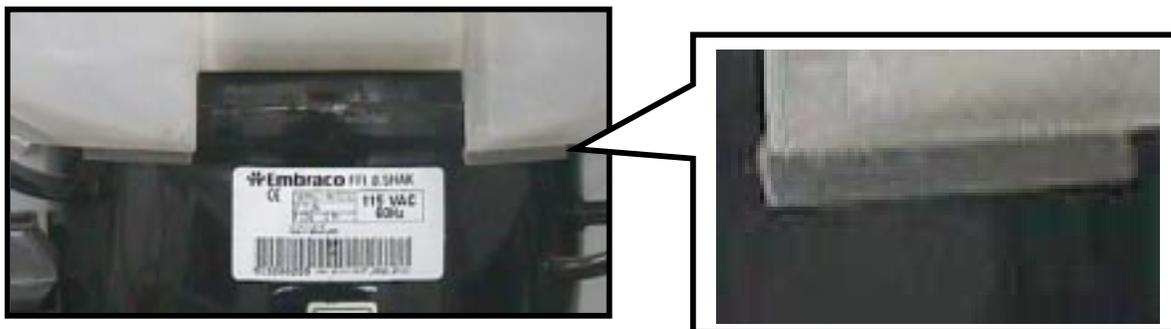

Com esta modificação os calços código 32.6002.05.9, que ficam entre o Recipiente e o Gabinete não será mais necessária sua colocação

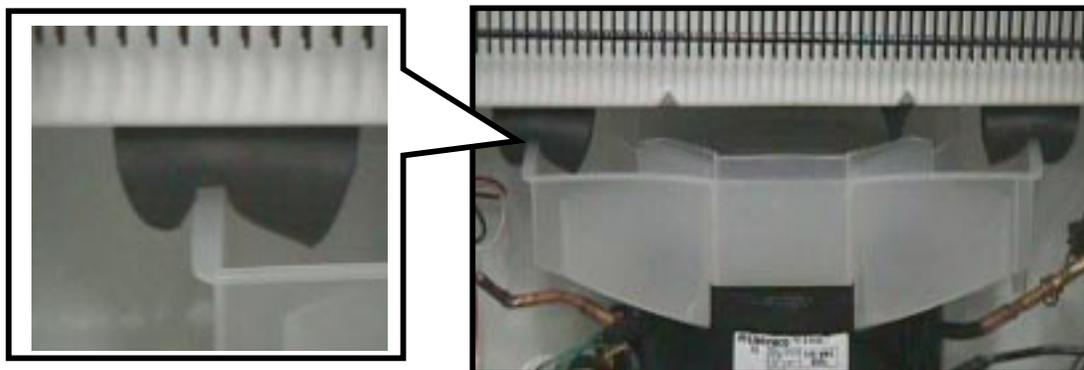

O recipiente de evaporação antigo, código 004194497 e código 004225961 não será mais comercializado para os modelos em referencia, manteremos em nosso estoque somente o novo recipiente de evaporação código **32.6006.02.7**.

IMPORTANTE: A EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DO DEGELO SÓ É POSSÍVEL SE O RECIPIENTE DE EVAPORAÇÃO ESTIVER BEM ENCAIXADO.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Cocato da Silva
Revisado por: Giovanni Donnantuoni