

**Assunto: Modificação no Timer e chicote -- LL Compacta**  
**Modelos: BLC19A/B**  
**Marcas: Brastemp**

## 1 - ORIENTAÇÕES GERAIS

Informamos que os produtos fabricados a partir de setembro/98, tiveram o seu timer e chicote modificados conforme segue abaixo.

O Timer (placa) apresenta algumas melhorias e pode ser facilmente identificado devido a sua nova coloração vermelha (mudança da cor da resina que anteriormente era incolor).

Os terminais do Chicote que são conectados ao Timer, foram modificados para garantir melhor fixação.

### **NOTA:**


**Estas novas peças são intercambiáveis com as peças anteriores.**

Foi implementado também um novo papel anti-chamas que está sendo montado entre o painel e o timer, coincidindo os furos deste papel com os ressaltos do painel (figura 02).

### **ATENÇÃO:**

**Este papel tem a finalidade de evitar a propagação de chamas em caso de curto circuito no timer (placa).**

## 2. FIGURAS

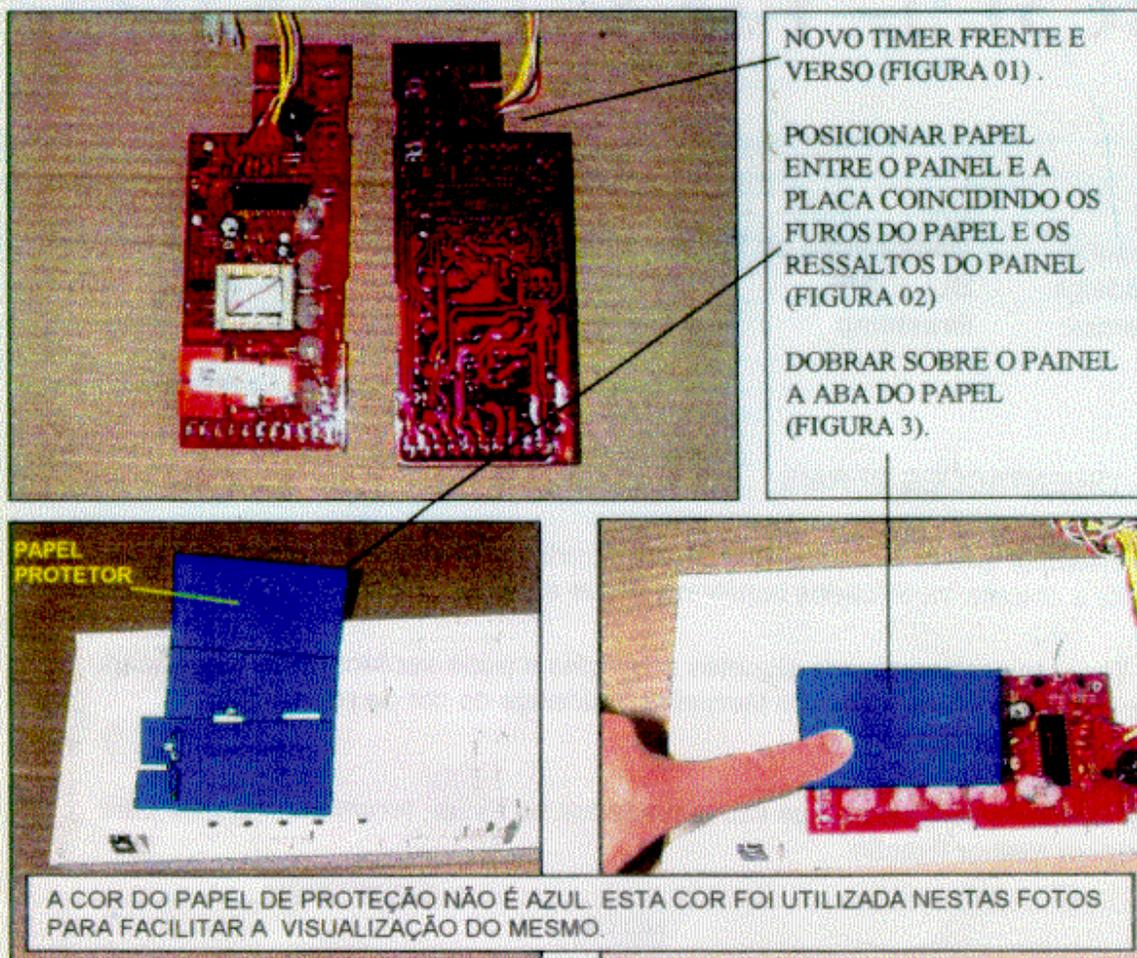

## 3. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO ANTIGO	CÓDIGO NOVO
Papel Protetor	-	32.6000.04.9
Timer 127V	00.0001.17.9	32.6000.45.3
Timer 220V	00.0001.18.0	32.6000.46.6
Chicote de fios	00.4259.06.8	32.6000.46.8

### NOTA

Somente serão mantidos para reposição os itens com novos códigos.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. de Melo  
Revisado por: Leandro Komninakis