

BT 0428
05.02.99

Assunto: **Novo Termostato de Degelo (Bimetal)**
Modelos: **BRM37A e BRM33A**
Marca: **Brastemp**

A fim de tornarmos o Sistema de Degelo dos produtos em referência mais robusto, estamos alterando a especificação do mesmo passando a Temperatura de Abertura de 10°C para 15°C, logo a Temperatura de Fechamento permanece a mesma (- 6°C).

Em conjunto com esta modificação estamos alterando a Rede Elétrica Principal e incluindo a Rede Elétrica Superior, padronizando assim com o Sistema utilizado nos modelos BRM/BRG 43A e CRM 42A.

A fim de impossibilitar montagens incorretas, o conector do Bimetal também foi modificado passando a ser idêntico ao utilizado nos modelos BRM/BRG 43A e CRM 42A. Com isto a partir de fevereiro padronizamos o Bimetal de todos os Novos modelos Frost-Free Brastemp e Consul.

1 - PROVIDENCIAS PARA CAMPO

Para produtos fabricados anterior a este mês, ou seja, **Conector do Bimetal Antigo** (ver foto 1 item Anexos) e **Rede Elétrica Principal Antiga**, sempre que necessário a troca destes componentes, siga as instruções abaixo:

Troca de Bimetal; solicite o “Novo Bimetal” (ver foto 1 item Anexos) e acrescente ao mesmo o “Chicote de Interligação” (ver foto 2 item Anexos), só assim, possibilitará a sua utilização.

ATENÇÃO
O Bimetal antigo NÃO será mais comercializado.

Troca de Gabinete; solicite o Gabinete, ao receber você notará que ele já possui a “Nova Rede Elétrica Principal”. Para executar a montagem das Conexões Elétricas solicite também a Rede Elétrica Superior e o Adaptador para o Bimetal, desta forma as Conexões poderão ser realizadas normalmente.

Para produtos fabricados após este mês, ou seja, **Conector do Bimetal Novo** (ver foto 1 item Anexos) e **Rede Elétrica Principal Nova**, tanto para os casos de troca de Bimetal como Gabinete, basta substituí-los por outro igual, ou seja, componentes com os códigos novos informados no item “Peças de Reposição” deste Boletim.


2 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Código	Descrição	BRM33A	BRM37A
32.6000.56.8	Termostato de Degelo (Bimetal)	01	01
32.6000.22.1	Rede Elétrica Superior	01	--
32.6000.57.6	Rede Elétrica Superior	--	01
32.6001.04.8	Chicote de Interligação	01	01


Nota: Os códigos dos Gabinetes de Reposição NÃO foram alterados.

3 – ANEXOS

3.1 – Foto 1 – Bimetal Antigo/ Novo

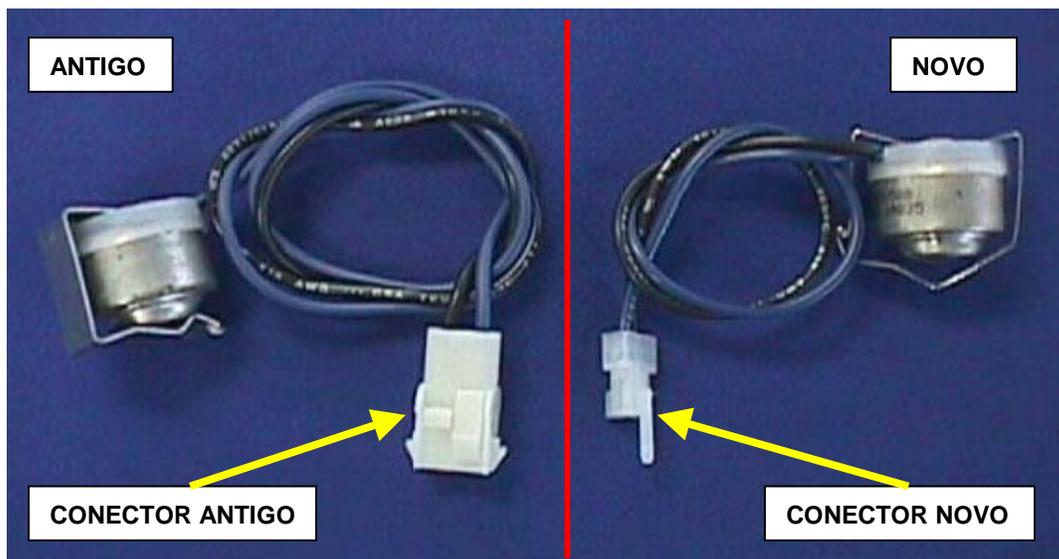

3.2 – Foto 2 – Chicote de Interligação

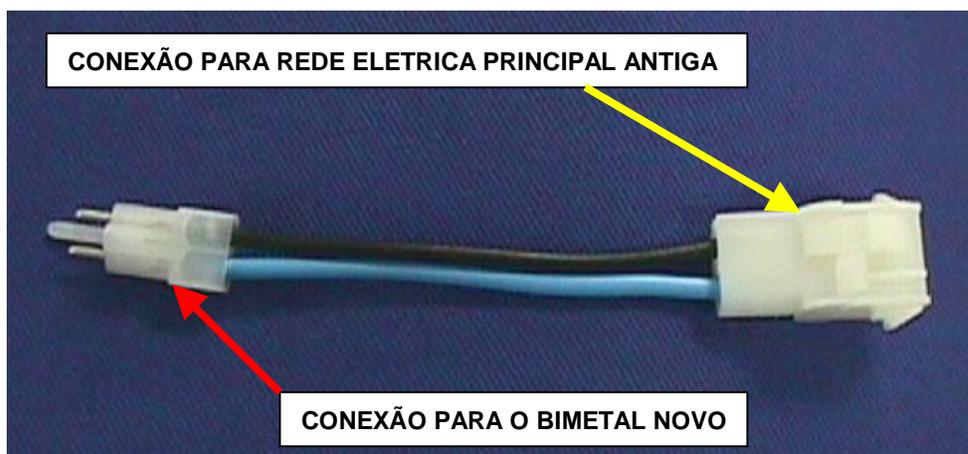

3.2 – Foto 2 – Rede Elétrica Principal/ Rede Elétrica Superior



Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Leonardo S. Queiroz